



LICITAÇÃO CAER <licitacao@caer.com.br>

Proc 26903

Folha 163

Gabriel
SULIC/CAER**Pedido de Esclarecimento (PP nº 002/2024 - CAER / RR)**

2 mensagens

licitacao@castiron.com.br <licitacao@castiron.com.br>

19 de fevereiro de 2024 às 15:40

Para: licitacao@caer.com.br

Bom dia,

Venho por meio desta, solicitar o esclarecimento do **Pregão Presencial nº 002/2024 – CAER / RR.****É solicitado no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 1****(TAMPÃO DN-600 ARTICULADO COM ANEL ANTI-RUÍDO – COMPRIMENTO DA TAMPA (A): 630MM; ESPESSURA DA TAMPA (B): 30MM; BASE SO ASSENTO (C): 805MM; COTA DE PASSAGEM (D): 600MM; ALTURA DO TELAR (E): 87MM; RESISTÊNCIA: 30 / 40 TONELADAS)**

A(s) pergunta(s) é(são) a(s) seguinte(s):

- 1) Gostaríamos de saber, se o DESENHO / CARACTERÍSTICAS (MEDIDAS) do TAMPÃO (ANEXO – DN600 ARTICULADO NBR 608.30.20AS – 760MM), atende ao que é solicitado no ITEM 1 do Edital por V.Sas.?
- 2) Poderiam nos fornecer FOTOS / DESENHOS do referido TAMPÃO em seu almoxarifado?
- 3) O fornecimento do ITEM 1 será ÚNICA ou PARCELADO?
- 4) O referido TAMPÃO, deverá vir COM ou SEM PINTURA BETUMINOSA?
- 5) O referido TAMPÃO, terá alguma INSCRIÇÃO (ÁGUA ou ESGOTO)?

Aguardamos um breve retorno para que possamos participar da referida licitação.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Proc. 269/23

Folha. 163 v

Gabriel
SULIC/CAER



 **DN-600 ARTICULADO - 608.30.20AS - 760mm.pdf**
172K

LICITAÇÃO CAER <licitacao@caer.com.br>
Para: licitacao@castiron.com.br

20 de fevereiro de 2024 às 07:42

Bom dia,

Por se tratar de assuntos que dizem respeito à área técnica, as dúvidas serão encaminhadas ao setor responsável para manifestação. Assim que obtivermos resposta, daremos retorno neste histórico.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]


--

Dalliane Maria Dias dos Santos

Equipe de Apoio


Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER

(95) 4009-6111

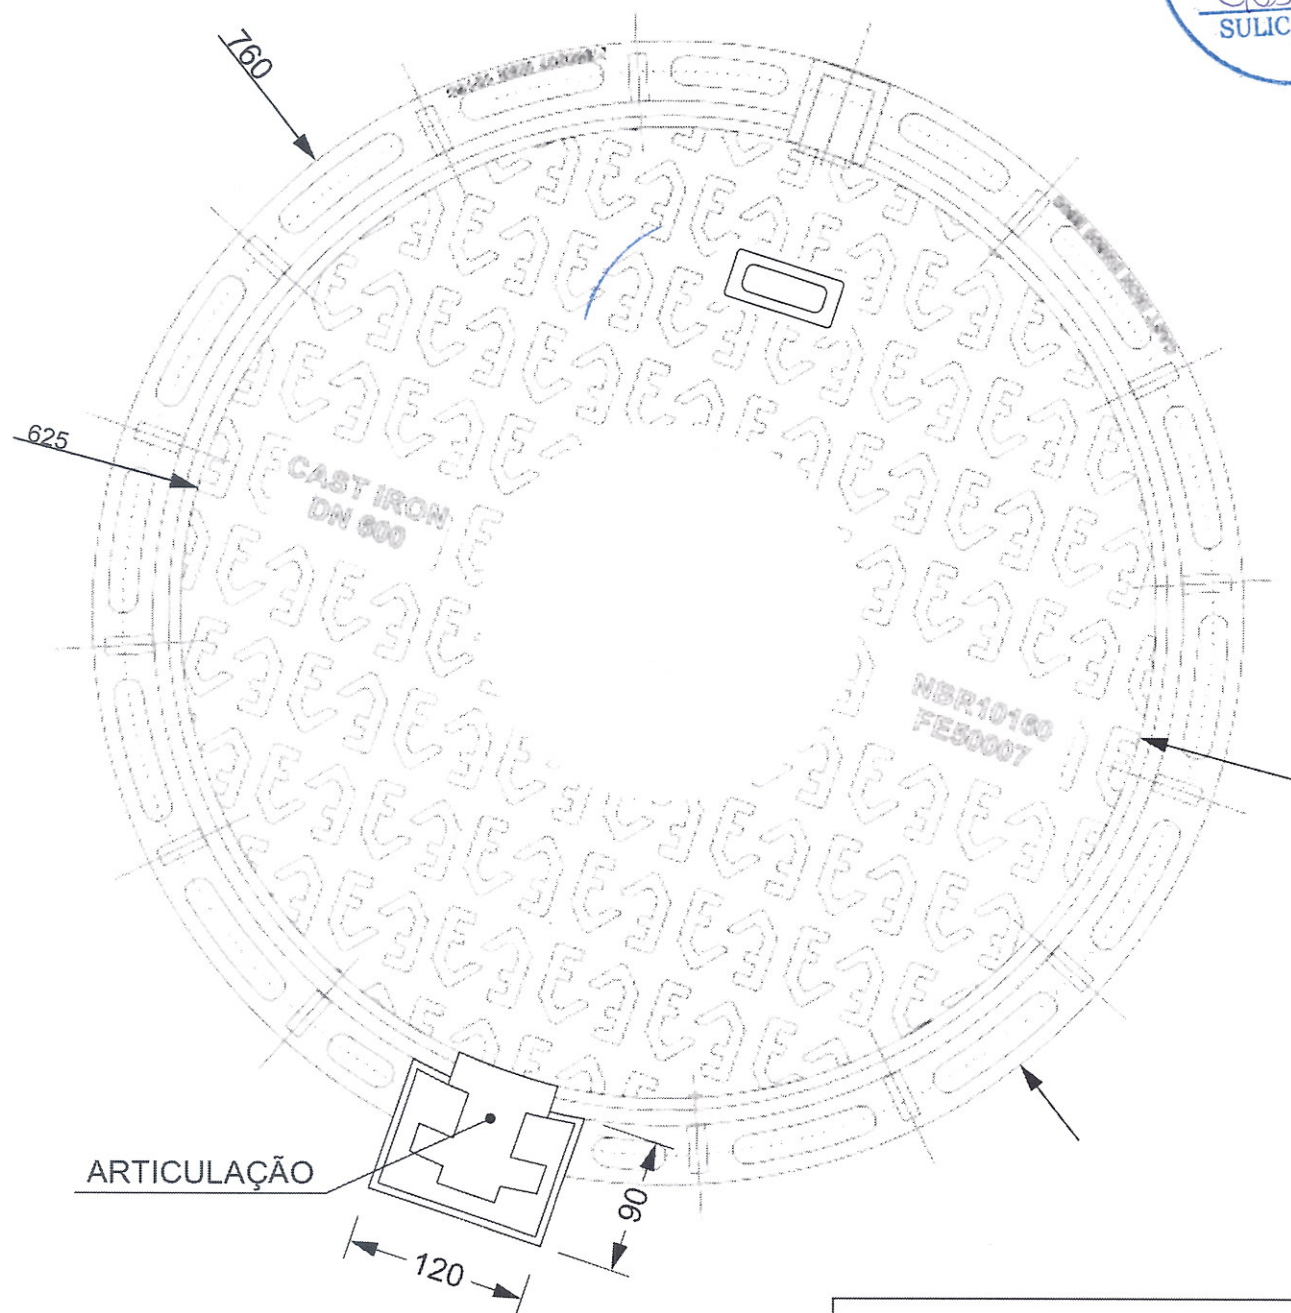

CARGAS DISPONÍVEIS
C 250
D 400
E 600
F 900

DESCRIPTIVO	
TAMPA: 625	
BASE: 760	
PASSAGEM LIVRE: 600	
ALTURA DO CONJUNTO: 100	
MEDIDAS EM MILÍMETROS	
CAST IRON TAMPÕES EM FERRO FUNDIDO	RICARDO CÂMARA
TAMPÃO ARTICULADO DN600 ARTICULADO	APROVADO
	REV. 3
	2014-04-01
	1:5

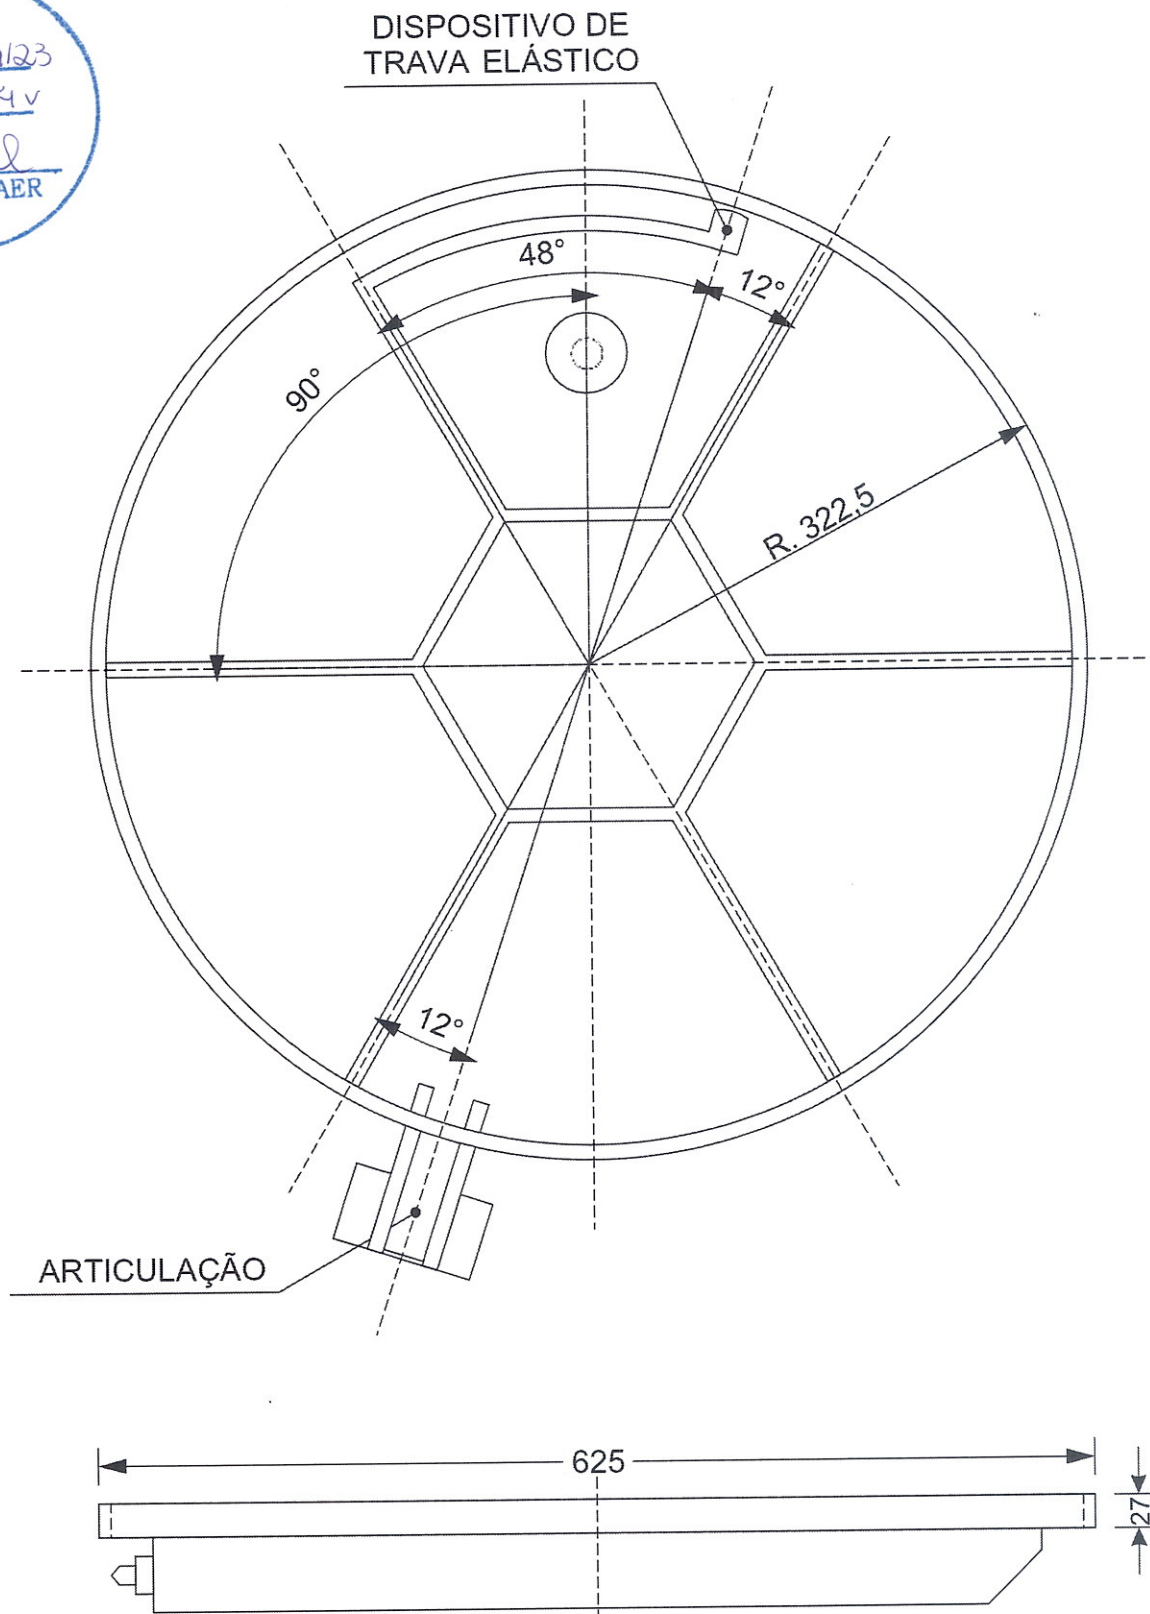

	CAST IRON TAMPÕES EM FERRO FUNDIDO		RICARDO CÂMARA	
	TAMPÃO ARTICULADO DN600 ARTICULADO		APROVADO	
			REV. 3	1:5
			2014-04-01	

DESPACHO Nº 030/2024 - GSE

PROCESSO Nº: 269/2023 – Vol. I

OBJETO: CONT

RATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO DN600 PARA ESGOTOS.

INTERESSADO: GSE

DESTINO: SULIC

ASSUNTO: ESCLARECIMENTO A RESPEITO DO OBJETO LICITADO

Em resposta ao esclarecimento solicitado através do e-mail a respeito do Pregão Presencial nº 002/2024-CAER/RR, que trata do objeto acima especificado, vamos responder perguntas com respostas a seguir:

1) Gostaríamos de saber, se o DESENHO/CARACTERÍSTICAS (MEDIDAS) do TAMPÃO (DN600 ARTICULADO NBR 608.30.20AS - 760MM), atende ao que é solicitado no ITEM 1 do Edital por V.Sas?

Atende em parte. Devido o anexo ao e-mail folha 164, não constar a resistência do tampão que deve ter de 30 a 40 toneladas

2) Poderiam nos fornecer FOTOS/DESENHOS do referido TAMPÃO em seu almoxarifado?

Segue em anexo foto do tampão

3) O fornecimento do ITEM 1 será ÚNICA ou PARCELADO?

Deverá ser entregue em 2 vezes, 200 após assinar o contrato e 200 depois de 6 meses

4) O referido TAMPÃO, deverá vir COM ou SEM PINTURA BETUMINOSA?


A pintura deverá ser com pintura Betuminosa na cor preta asfáltica

5) O referido TAMPÃO, terá alguma INSCRIÇÃO (ÁGUA ou ESGOTO)?

O tampão deve ter inscrito CAER e ESGOTO, conforme ANEXO I do Termo de referencia

Em: 21.02.2024

RÔMULO MONTEIRO CABRAL
Gerente do Sistema de Esgoto
GSE/CAER

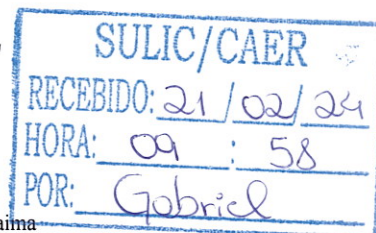

EM BRANCO
Companhia de Águas e Esgotos de Roraima

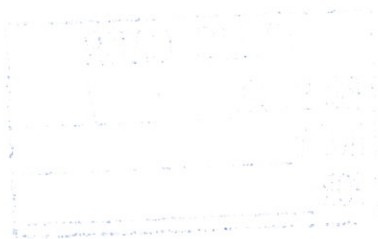


Foto frontal



Foto traseira



EM BRANCO
Comunidade de Aquecimento e Resíduos de Roraima