



CPL CAER <cpl@caer.com.br>

esclarecimentos

2 mensagens

RMP.TUBOS <rmp.tubos@gmail.com>
Para: cpl@caer.com.br

5 de setembro de 2022 15:54

Boa tarde, solicito esclarecimentos para o pregão 36/2022

✓ Não contém vírus. www.avast.com



ESCLARECIMENTO_assinado.pdf
253K

CPL CAER <cpl@caer.com.br>
Para: "RMP.TUBOS" <rmp.tubos@gmail.com>

6 de setembro de 2022 07:35

Bom dia,

Acuso recebimento.

Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Dalliane Maria Dias dos Santos
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER
(95) 2121-2212

COMERCIAL MASSARELLI

CNPJ: 14.067.521/0001-70 INSC. ESTADUAL: 165.557.464.110

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

DADOS DO LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL: MAURICIO MASSARELLI

FANTASIA: RMP TUBOS

CNPJ: 14.067.521/0001-70 / Inscrição Estadual nº 165.557.464.110

ENDEREÇO: Rua Salvador Orlando, nº 152 Vila Dainese- 13.469-294 Americana - São Paulo

EMAIL: rmp.tubos@gmail.com

FONE: 19 – 3461-1433 / (19) 99641-2327



SOLICITO ESCLARECIMENTO SOBRE O REGISTRO DE PREÇO PR/36/2022

Para os itens 11 á 18 onde se lê: REGISTRO DE GAVETA CHATO BOLSA/BOLSA, DN100mm, EM FERRO FUNDIDO PN10, COM CABEÇOTE PARATUBOS PVC PBA CLASSE 12. COM ANÉIS DE BORRACHA, MARCA TUPY OU SIMILAR, levando em consideração o descritivo, ficamos em duvida se o material cotado é cunha metálica ou cunha emborrachada, uma vez que o mesmo não cita as normas ABNT vigentes, e nem deixa claro em seu descritivo qual seria o modelo correto para cotação.

sendo que ambos são em ferro fundido, (corpo) porem sobre a cunha não existe nenhuma especificação a se observar. solicito que essa duvida seja sanada, pois interfere diretamente no preço a ser ofertado em proposta.

PARA OS ITENS 19 Á 23 onde se lê: REGISTRO DE GAVETA OVAL COM FLANGES DE OITOFUROS, DN100mm, EM FERRO FUNDIDO PN10, COM CABEÇOTE PARA TUBOS PVC PBA CLASSE 12. COM ANÉIS DE BORRACHA, MARCA TUPY OU SIMILAR, levando em consideração o descritivo, ficamos em duvida se o material cotado é cunha metálica ou cunha emborrachada, uma vez que o mesmo não cita as normas ABNT vigentes, e nem deixa claro em seu descritivo qual seria o modelo correto. para cotação. sendo que ambos são em ferro fundido, (corpo) porem sobre a cunha não existe nenhuma especificação a se observar. solicito que essa duvida seja sanada, pois interfere diretamente no preço a ser ofertado em proposta.

AMERICANA, 05 DE SETEMBRO DE 2022.



Documento assinado digitalmente.

ROBSON MASSARELLI

Data: 05/09/2022 16:52:08-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

ROBSON MASSARELLI

CPF: 371.649.628-63

RG: 42.864.679-7

REPRESENTANTE

RECEBIDO POR E-MAIL

Dia: 06 / 09 / 2022

HORA: 07 : 35

Por: Quiane Maria

RUA SALVADOR ORLANDO, Nº 152 – VILA DAINESE – AMERICANA S/P CEP: 13.469-294

EMAIL: rmp.tubos@gmail.com

Telefone: (19) 98159-1119



Companhia de Águas e Esgotos de Roraima
AMAZÔNIA: Patrimônio dos Brasileiros



DESPACHO 263/2022 - DAL/CAER

PROCESSO: 246/2022

INTERESSADO: DAL

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO FERROSO.

ASSUNTO: RESPOSTA AO E-MAIL DA EMPRESA COMERCIAL MASSARELLI.

DESTINO: DAF

Em resposta ao pedido de esclarecimento enviado pela empresa GRUPO COMERCIAL MASSARELLI, informamos a essa Comissão Permanente de Licitação – CPL, que os itens mencionados na folha N° 164, são com cunha de ferro e com anel de borracha, conforme relatório fotográfico anexo aos autos.

Boa Vista - RR, 10 de Novembro de 2022.

Atenciosamente,

Suzany Rodrigues Silva dos Reis
Chefe da Divisão de Almoxarifado - DAL/CAER

CPL DA CAER
Recebido: 10/11/2022
HORA: 12 : 06
Por: Matheus Santana


Companhia de Águas e Esgotos de Roraima
Proc. 34617
Folha 166
DAL





Companhia de Águas e Esgotos de Roraima
Proc. 146/2018
Folha 168
DAL

INAPI
TR60 DN200
DUCTIL NBR12430
1115 119 2

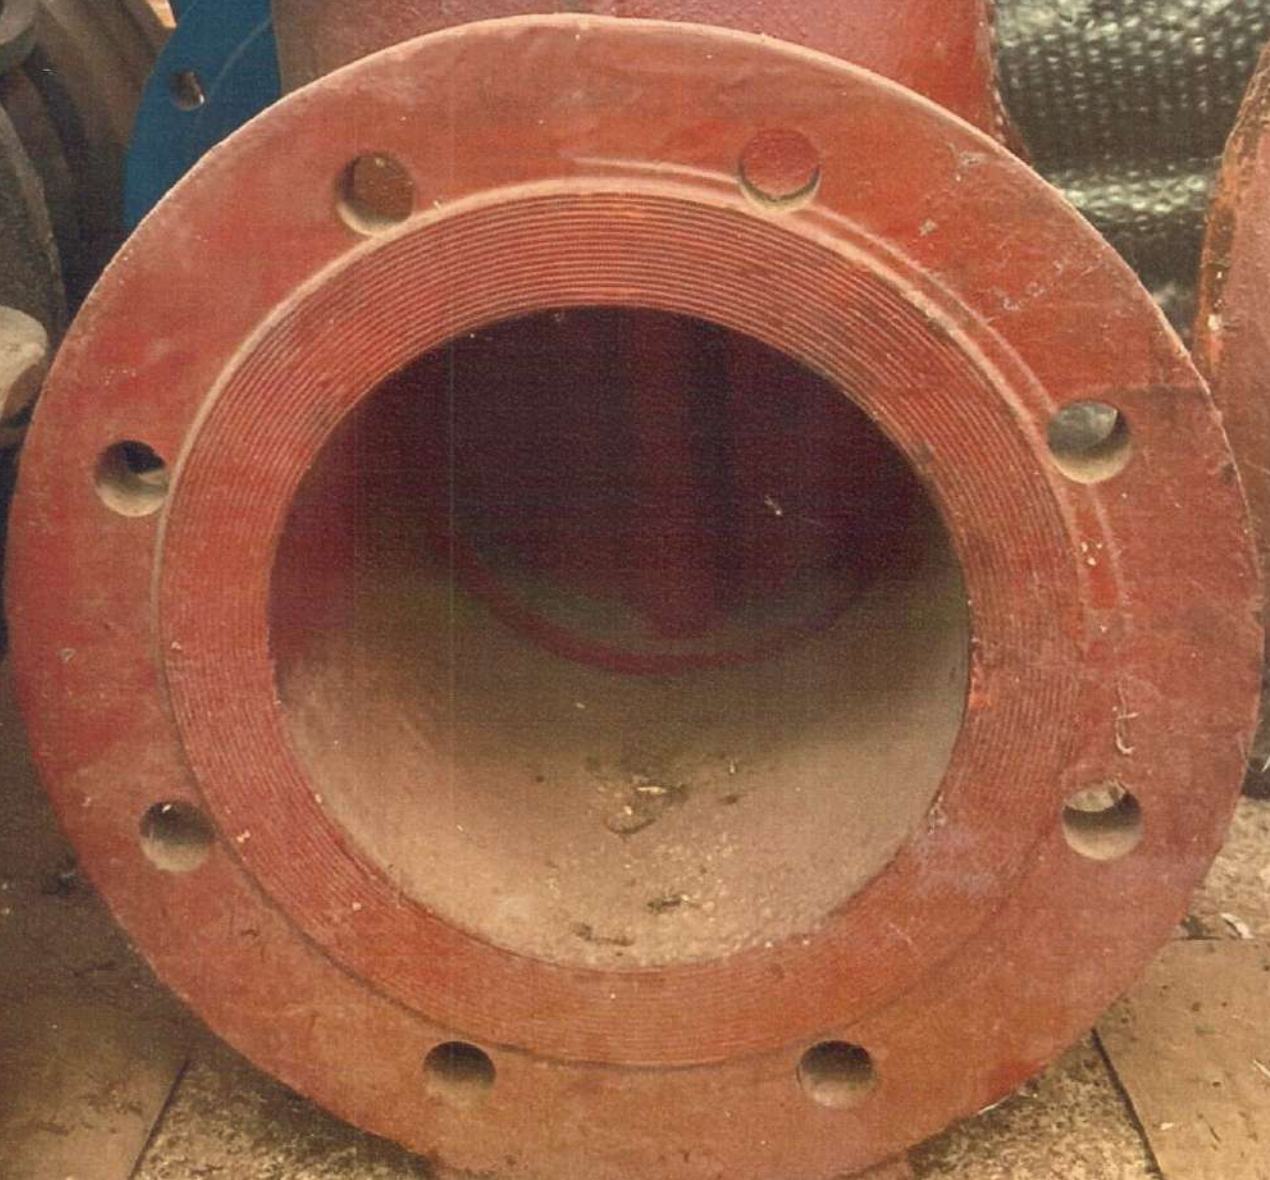



Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro
Proc. 1166
Folha 159
DAE